


Faurbo Vandværk

Månedsrapport 06-2017

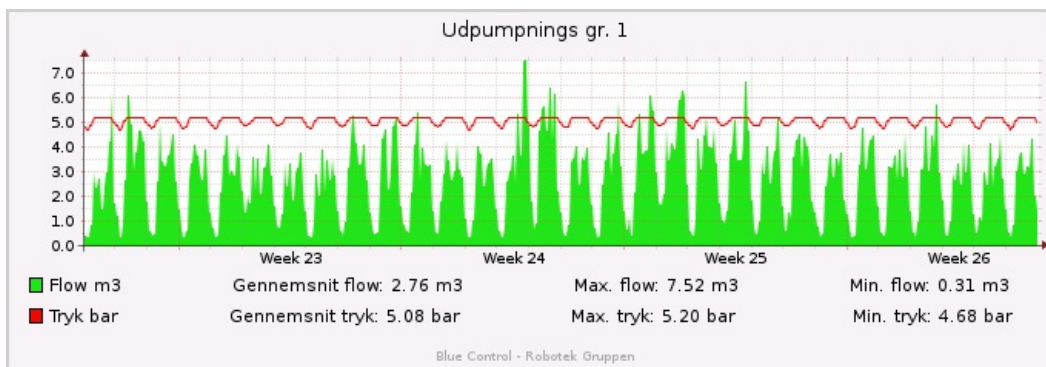

Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 1.993,9 m³ Måler 1: 1.993,9 m³

Indvundet vandmængde: Total: 2.305,4 m³ Måler 2: 2.305,4 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 2.355,5 kWh Udpumpet: 816,8 kWh
Total: 1,18 kWh/m³ Udpumpet: 0,41 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-06-17 00:00:03
Max. Flow: 16,40 m³/h Tidspunkt: 06-06-17 03:10:56

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-06-17 00:00:00
Max. Flow: 14,52 m³/h Tidspunkt: 29-06-17 12:37:49

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -48,39 m Lavest: -52,61 m Sænkning: 4,22 m
Boring 2 niveau: Højest: -48,95 m Lavest: -53,95 m Sænkning: 5,00 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 5
Filter 2: Antal skyl: 5

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	119 Timer	3315 Timer
Boring 2:	185 Timer	5830 Timer
Pumpe 1:	346 Timer	12379 Timer
Pumpe 2:	346 Timer	12387 Timer