


# Faurbo Vandværk

## Månedssrapport 01-2015

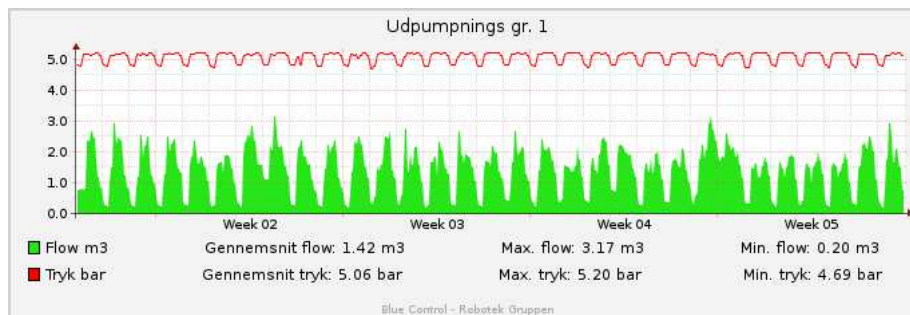

## Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 1.073,3 m<sup>3</sup> Måler 1: 1.073,3 m<sup>3</sup>

Indvundet vandmængde: Total: 1.605,5 m<sup>3</sup> Måler 2: 1.605,5 m<sup>3</sup>

## Forbrug

Elforbrug: Total: 2.217,1 kWh Udpumpet: 1.076,0 kWh  
 Total: 2,07 kWh/m<sup>3</sup> Udpumpet: 1,00 kWh/m<sup>3</sup>

## Flow

### Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 01-01-15 00:02:43  
 Max. Flow: 8,58 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 01-01-15 03:11:02

### Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 01-01-15 00:00:00  
 Max. Flow: 8,74 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 13-01-15 12:40:49

## Niveauer i boreriger:

Boring 1 niveau:	Højest: -48,56 m	Lavest: -52,86 m	Sænkning: 4,30 m
Boring 2 niveau:	Højest: -49,09 m	Lavest: -54,58 m	Sænkning: 5,49 m

## Filter:

Filter 1:	Antal skyl: 2
Filter 2:	Antal skyl: 3

### Periode:

## Drifttimer:

### Total:

Boring 1:	90 Timer	325 Timer
Boring 2:	137 Timer	489 Timer
	1 Timer	1 Timer
Pumpe 1:	394 Timer	1396 Timer
Pumpe 2:	394 Timer	1392 Timer