


Faurbo Vandværk

Måned rapport 04-2017

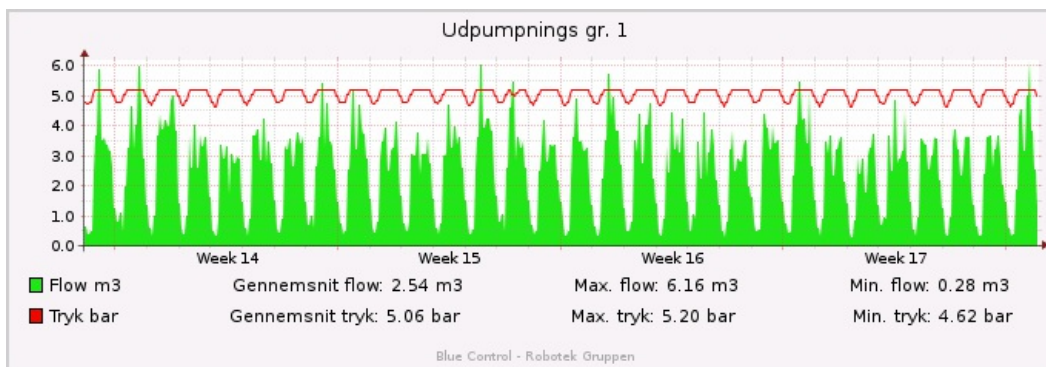

Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 1.838,7 m³ Måler 1: 1.838,7 m³

Indvundet vandmængde: Total: 1.853,9 m³ Måler 2: 1.853,9 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 2.354,5 kWh Udpumpet: 780,6 kWh
Total: 1,28 kWh/m³ Udpumpet: 0,42 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-04-17 00:00:00
Max. Flow: 11,30 m³/h Tidspunkt: 26-04-17 03:09:09

Flow måler 2:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-04-17 00:00:00
Max. Flow: 8,58 m³/h Tidspunkt: 03-04-17 07:05:31

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -48,22 m Lavest: -51,30 m Sænkning: 3,08 m
Boring 2 niveau: Højest: -47,42 m Lavest: -52,71 m Sænkning: 5,29 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 5
Filter 2: Antal skyl: 5

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	112 Timer	3051 Timer
Boring 2:	228 Timer	5419 Timer
Pumpe 1:	345 Timer	11689 Timer
Pumpe 2:	346 Timer	11678 Timer