

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport Juli 2026

Faurbo Vandværk

1/2



MÆNGDE

TOTAL INDVINDING	2128,74 m ³
Boring 1	1074,12 m ³
Boring 2	1054,62 m ³
TOTAL UDPUMPNING	2100,64 m ³
Udpumpning	2100,64 m ³
ANDET	6,87 m ³
Skyllevand	6,87 m ³

KWH FORBRUG




UDPUMPNING	811 kWh
Pumpe 1	406 kWh
Pumpe 2	405 kWh



NATFORBRUG UDPUMPNING

UDPUMPNING

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

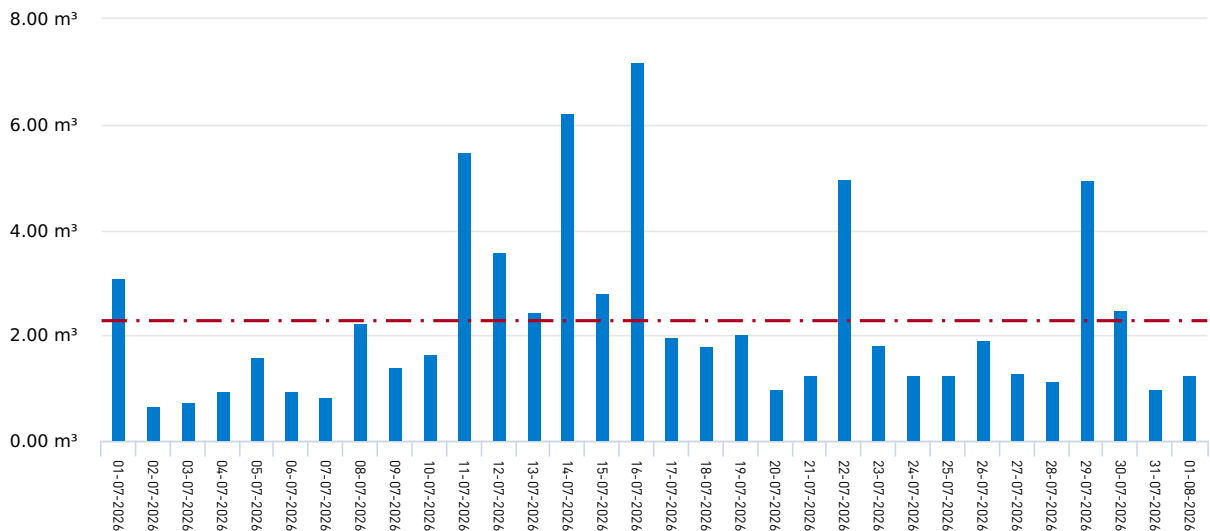

FILTRE

FILTERSKYL	20
Filter 1	5
Filter 2	5
Filter 3	5
Filter 4	5

NØGLETAL



FLOWMÅLER

Minimum	0,30 m ³
	02-07-26 03:00->04:00
Maximum	7,40 m ³
	11-07-26 11:00->12:00
Gennemsnit	2,82 m ³ /h

EFFEKTIVITET

kWh-forbrug	2,59 m ³ /kWh
-------------	--------------------------



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport Juli 2026

Faurbo Vandværk

2/2



DRIFTTIMER

INDVINDING


● Boring 1	6d 03t 47m
● Boring 2	6d 00t 53m

UDPUMPNING

● Pumpe 1	15d 21t 43m
● Pumpe 2	15d 11t 58m

ANDET

● Beluftning	12d 01t 15m
● Skylleluft	00t 40m



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING
Boring 1	-49,36 m	-53,84 m	4,48 m
Boring 2	-49,43 m	-53,71 m	4,28 m



TÆLLERSTAND

31-07-2026 23:59:59

Boring 1	109887 m³
Boring 2	102090 m³
Udpumpning	131764 m³
Skyllevand	197611 m³



Blue Control®
BC7000