

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport August 2025

Faurbo Vandværk

1/2



MÆNGDE

TOTAL INDVINDING	1246,55 m ³
Boring 1	609,19 m ³
Boring 2	637,36 m ³
TOTAL UDPUMPNING	1219,99 m ³
Udpumpning	1219,99 m ³
ANDET	3,08 m ³
Skyllevand	3,08 m ³

KWH FORBRUG




UDPUMPNING	482 kWh
Pumpe 1	226 kWh
Pumpe 2	256 kWh



NATFORBRUG UDPUMPNING

UDPUMPNING

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

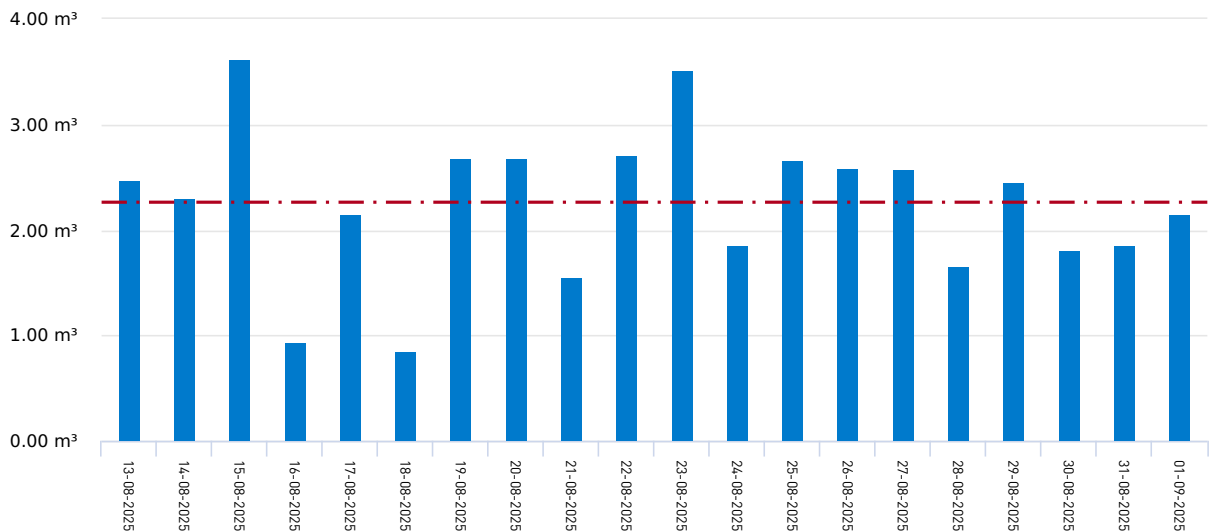

FILTRE

FILTERSKYL	4
Filter 1	2
Filter 2	2
Filter 3	0
Filter 4	0

NØGLETAL



FLOWMÅLER

Minimum	0,15 m ³
	24-08-25 04:00->05:00
Maximum	5,90 m ³
	18-08-25 02:00->03:00
Gennemsnit	2,70 m ³ /h

EFFEKTIVITET

kWh-forbrug	2,53 m ³ /kWh
-------------	--------------------------



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport August 2025

Faurbo Vandværk

2/2



DRIFTTIMER

INDVINDING




● Boring 1	3d 05t 49m
● Boring 2	3d 09t 14m

UDPUMPNING

● Pumpe 1	9d 01t 54m
● Pumpe 2	9d 21t 57m

ANDET

● Beluftning	6d 15t 20m
● Skylleluft	00t 16m



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING
Boring 1	0,00 m	-53,43 m	53,43 m
Boring 2	0,00 m	-57,00 m	57,00 m



TÆLLERSTAND

31-08-2025 23:59:59

Boring 1	98596 m³
Boring 2	90818 m³
Udpumpning	109602 m³
Skyllevand	197541 m³



Blue Control®
BC7000