

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport September 2026

Faurbo Vandværk

1/2



MÆNGDE

TOTAL INDVINDING	1752,60 m ³
Boring 1	874,26 m ³
Boring 2	878,34 m ³
TOTAL UDPUMPNING	1727,88 m ³
Udpumpning	1727,88 m ³
ANDET	6,31 m ³
Skyllevand	6,31 m ³

KWH FORBRUG




UDPUMPNING	731 kWh
Pumpe 1	361 kWh
Pumpe 2	370 kWh



NATFORBRUG UDPUMPNING

UDPUMPNING

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

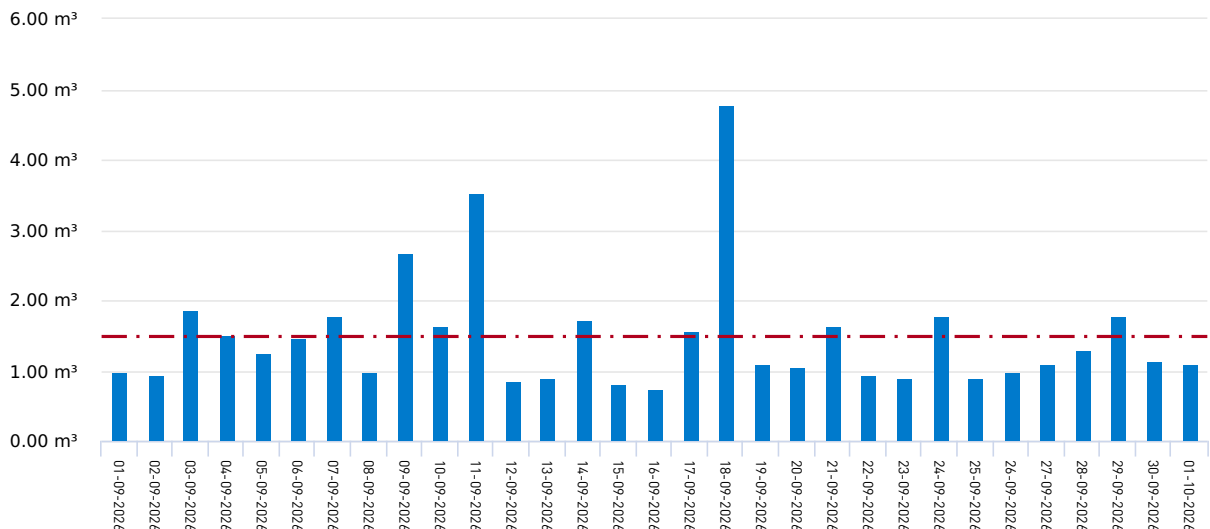

FILTRE

FILTERSKYL	16
Filter 1	4
Filter 2	4
Filter 3	4
Filter 4	4

NØGLETAL



FLOWMÅLER

Minimum	0,25 m ³
	27-09-26 04:00->05:00
Maximum	6,26 m ³
	10-09-26 06:00->07:00
Gennemsnit	2,40 m ³ /h

EFFEKTIVITET

kWh-forbrug	2,36 m ³ /kWh
-------------	--------------------------



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport September 2026

Faurbo Vandværk

2/2



DRIFTTIMER

INDVINDING


● Boring 1	4d 19t 12m
● Boring 2	4d 19t 43m

UDPUMPNING

● Pumpe 1	14d 23t 47m
● Pumpe 2	15d 00t 03m

ANDET

● Beluftning	9d 15t 11m
● Skylleluft	00t 32m



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING
Boring 1	-49,96 m	-54,03 m	4,07 m
Boring 2	-49,85 m	-53,97 m	4,12 m



TÆLLERSTAND

30-09-2026 23:59:59

Boring 1	111725 m³
Boring 2	103927 m³
Udpumpning	135396 m³
Skyllevand	197624 m³



Blue Control®
BC7000