

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport September 2025

Faurbo Vandværk

1/2



MÆNGDE

TOTAL INDVINDING	2007,39 m ³
Boring 1	1011,36 m ³
Boring 2	996,03 m ³
TOTAL UDPUMPNING	1965,23 m ³
Udpumpning	1965,23 m ³
ANDET	7,50 m ³
Skyllevand	7,50 m ³

KWH FORBRUG




UDPUMPNING	33505 kWh
Pumpe 1	16703 kWh
Pumpe 2	16802 kWh



NATFORBRUG UDPUMPNING

UDPUMPNING

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

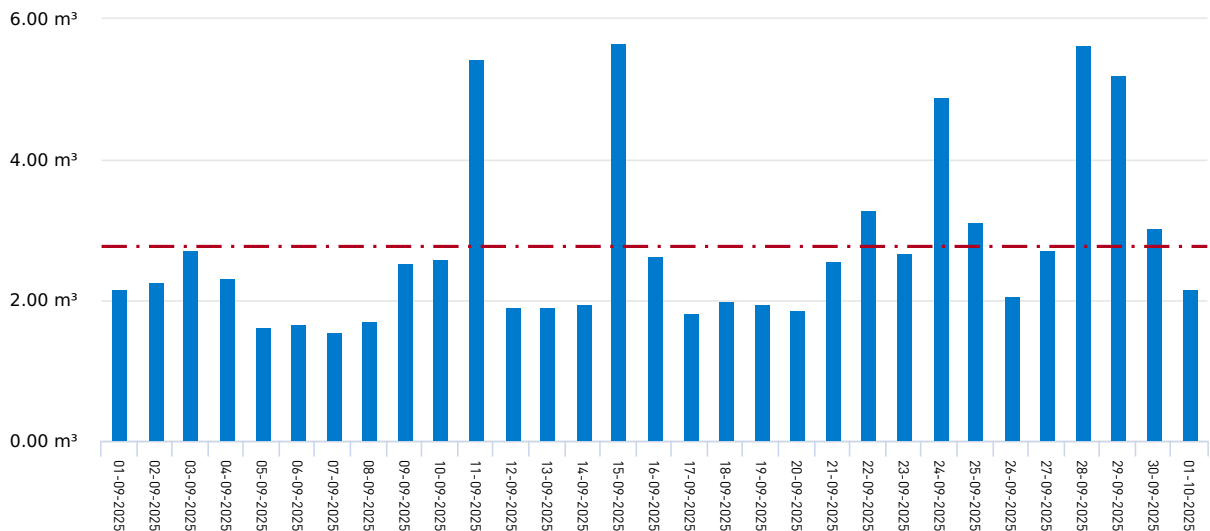

FILTRE

FILTERSKYL	20
Filter 1	5
Filter 2	5
Filter 3	5
Filter 4	5

NØGLETAL



FLOWMÅLER

Minimum	0,20 m ³
	06-09-25 04:00->05:00
Maximum	6,68 m ³
	08-09-25 03:00->04:00
Gennemsnit	2,73 m ³ /h

EFFEKTIVITET

kWh-forbrug	0,06 m ³ /kWh
-------------	--------------------------



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport September 2025

Faurbo Vandværk

2/2



DRIFTTIMER

INDVINDING



● Boring 1	5d 09t 51m
● Boring 2	5d 07t 39m

UDPUMPNING

● Pumpe 1	15d 00t 19m
● Pumpe 2	14d 23t 39m

ANDET

● Beluftning	10d 17t 58m
● Skylleluft	00t 40m



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING
Boring 1	-49,29 m	-53,68 m	4,39 m
Boring 2	-49,26 m	-53,54 m	4,28 m



TÆLLERSTAND

30-09-2025 23:59:59

Boring 1	99607 m³
Boring 2	91814 m³
Udpumpning	111567 m³
Skyllevand	197549 m³



Blue Control®
BC7000